


1-1

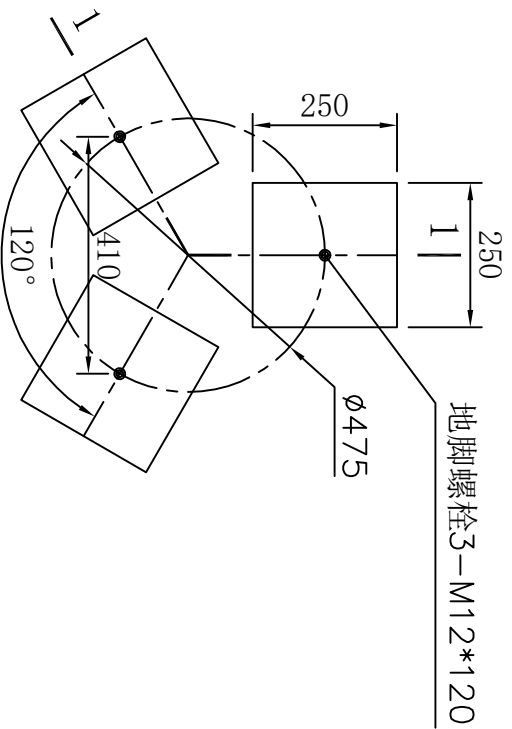

地脚螺栓3-M12*120

型号	运行重量	单个基础
GL-10T	150	50

- 备注：
- 1、该荷载图仅作为基础施工时参考之用，不含基础自身重量。
 - 2、基础荷载是相对的，受塔运行时实际水位高低等因素影响。
- 单位：kgf

- 说明：
- 1、确保水泥基础上表面及预埋钢板上表面在同一水平面上，误差 $\leq \pm 2\text{mm}$ 。
 - 2、不同型号塔并用总管，做基础时，应保证冷却塔水盆等高；同时，在确保出水总管有承托的同时应尽量低于出水位，必要时需加高基础。
 - 3、在定购冷却塔或基础做完之后请将此图传真或寄回本公司技术部收。

成都勤通环保科技有限公司				阶段标记		重量	比例	冷却塔基础图
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年月日	GL-10T		
设计	TCL		校核	潘大桥				
制图	张聪		标准化工					
审核			批准					